



## АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП ОТ «22» 05 2022 Г.

г. Воронеж

«04» 07 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» контролер РРТО Петрова С.А.  
и представители абонента ООО «ЛКС»  
Лоняков В.И.

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы теплоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6-ой Стрелковой Дивизии, 12, выявлены следующие результаты осмотра:

- Гидравлические испытания:
  - При гидравлическом испытании внутренней системы отопления пробным давлением 2,0 кгс/см<sup>2</sup> по истечении **10** минут падение давления составило **0** кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании узла управления **10** кгс/см<sup>2</sup>
  - При гидравлическом испытании теплового ввода -
  - При гидравлическом испытании других систем теплоснабжения -
- Гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения проведена
- Состояние и размеры ограничительных устройств (сопел/шайб) шайба Ø 14 мм  
установлена, отлабирована
- Состояние теплоизоляции трубопроводов удовл.
- Состояние запорной и регуливающей арматуры, дренажей удовл.
- Наличие и состояние ПУ теплоснабжения устан. удовл.
- Санитарное состояние помещения теплового узла удовл.
- Освещение теплового узла, техподполья удовл.
- Наличие врезок гильз под термометры имеются
- Наличие врезок штуцеров под манометры имеются
- Отопление и остекление лестничных клеток имеется
- Задолженность по оплате за потребленную ТЭ -


Дополнительные замечания: Восстановить нормативное  
освещение тех. подполья. Установить лестничку  
для выхода в подв. помещение. Восстановить  
тепловую изоляцию Ø 50 - 12 м.

Составленные настоящим актом замечания абонент обязан устранить до 15 сентября 2022 г.

При невыполнении вышеуказанных замечаний филиал ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» не гарантирует качественного теплоснабжения данного объекта.

Замечания устранены \_\_\_\_\_ 2022 г.

При условии устранения всех замечаний указанных в акте объект готов к ОЗП.

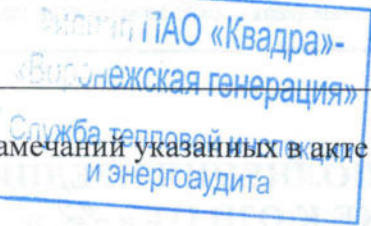

Контролер РРТО \_\_\_\_\_  
Представитель абонента \_\_\_\_\_  
Инженер СТИиЭ \_\_\_\_\_ И.Н. Квасова  
Начальник ОКДУ и ТПУ СТИиЭ \_\_\_\_\_ О.С. Щербакова  
Руководитель СТИиЭ филиала ПАО «Квадра»-«Воронежская генерация» \_\_\_\_\_ Д.В.Чуркин